


Schemat zestawu wodomierzowego dla instalacji hydrantowej

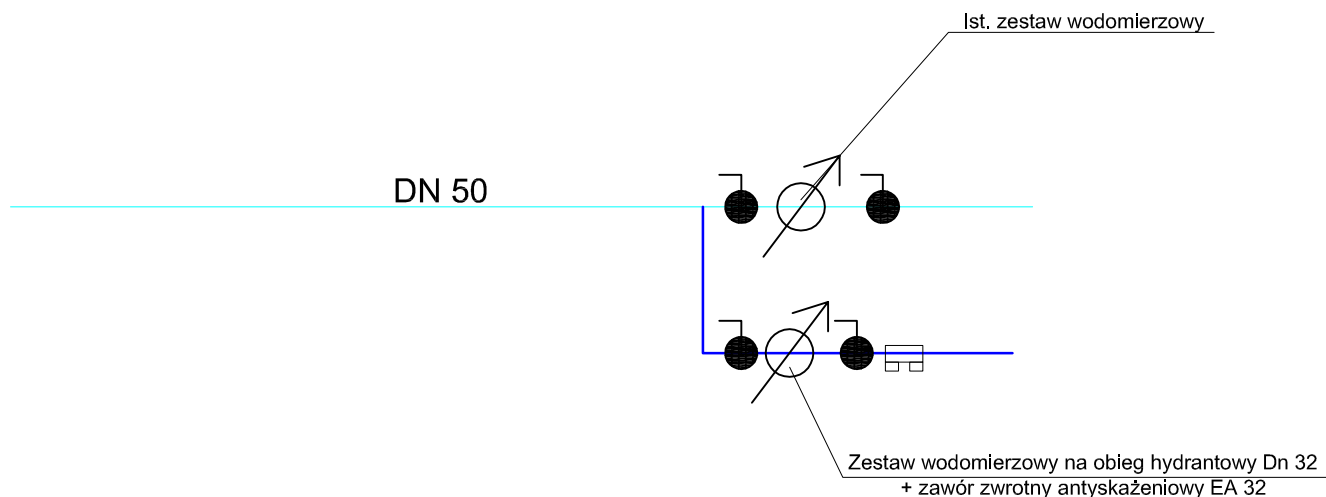

Wykonać włączenie od istniejącego przyłącza w50 dla instalacji hydrantowej. Na przyłączu zamontować zestaw wodomierzowy dn 32 + zawór zwrotny antyskażeniowy.

PROJSANIT			
<small>ul.Kr.Jadwigi 18B 14 - 200 Ilawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl</small>			
Zestaw wodomierzowy na obieg hydrantowy		Data: 06. 2014 r	
Obiekt:	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ilawie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	Skala: schemat	
Inwestor:	Przedszkole Miejskie nr 5 w Ilawie	Adres inwestycji: Ilawa, ul Andersa 8a dz.nr 9/23	Branża: SANITARNA
Projektował: inż. Piotr Święcki upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06		Rys. nr 6	